



**Quick Start**  
**GUIDE**



**CLIM'O**  
50-70-247

# 1

## Démarrer Start

Provisionner l'appareil sur votre réseau LoRaWAN® avec les clefs mises à dispositions sur une plateforme sécurisée.

*Provision the device on your LoRaWAN® network with the keys available on a secure platform.*





Commencez par retirer la languette au dos du capteur pour l'alimenter.

*Start by removing the tab on the back of the sensor to power it.*



Puis avec un aimant vous devez allumer le produit, en le positionnant près des roues crantées visibles sur le côté du boîtier.

*Then use a magnet to switch on the product, positioning it near the notched wheels visible on the side of the case.*

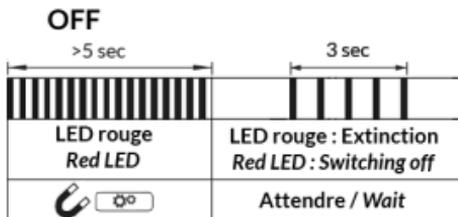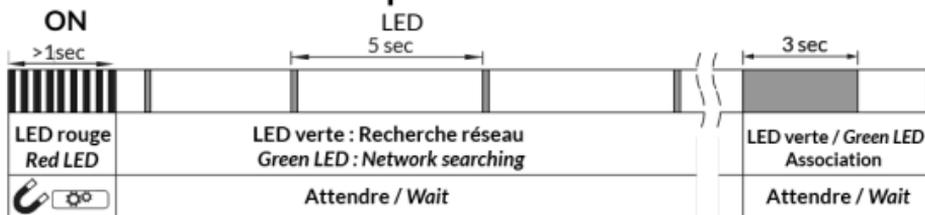


Vidéo / Video :  
ON - OFF



<https://qrco.de/bfLjtX>

## 2

### Installation Setting up

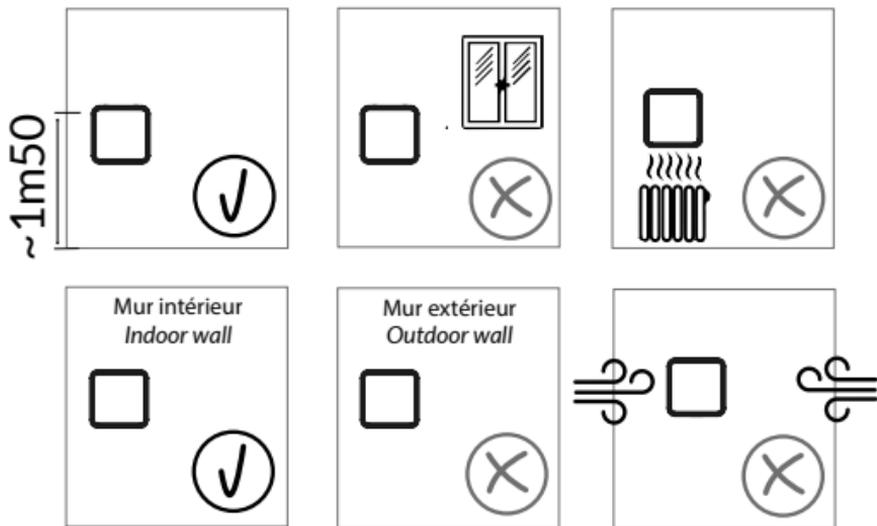

L'installation doit se faire sur un mur à 1m50 du sol et qui n'est pas en contact avec l'extérieur. Le capteur doit être placé loin des fenêtres, d'un apport de chaleur (soleil, radiateur, ventilation, entrée d'air).

*The installation must be done on a wall at 1.5m from the ground and not in contact with the outside. The collector should be placed away from windows, heat input (sun, radiator, ventilation, air intake).*

## 2

## Installation Setting up

Montage mural  
Wall mounting




Il faut dégrafer le capot du socle avec un tournevis pour vis à fente  
*Remove the cover from the base using a screwdriver for slotted screws*



- Les deux pattes doivent se situer en haut et le clip en bas
  - Placer les chevilles et visser le socle au mur.
  - Les deux pattes doivent se situer en haut et le clip en bas
  - Placer les chevilles et visser le socle au mur.
- 
- *The two lugs should be at the top and the clip at the bottom.*
  - *Place the dowels and screw the base to the wall*
  - *The two brackets must be at the top and the clip at the bottom.*
  - *Fit the wall plugs and screw the base to the wall.*

Clipper la façade, contenant les parties électroniques, sur la base.

*Clip the front cover, containing the electronics, onto the base.*




3

## Propagation radioélectrique *Radio propagation*



Vérifier la couverture radio avec par exemple le Netw'O.

*Check the radio coverage with the Netw'O.*




Pour que le capteur fonctionne correctement, le nombre d'obstacles doit être limité afin d'éviter une atténuation excessive des ondes radio.

*For the sensor communicates correctly, the number of obstacles should be limited to avoid excessive radio attenuation.*

## 4

## Caractéristiques *Characteristics*

Référence / <i>Reference</i>	50-70-247
Classe / <i>Class</i>	A
Niveau de puissance / <i>Power Level</i>	+14 dBm
Mesures / <i>Measure</i> :	
• Température / <i>Temperature</i>	✓
• Humidité / <i>Humidity</i>	✓
Antenne / <i>Antenna</i>	Interne <i>Internal</i>
Matériaux du boîtier / <i>Casing materials</i>	ABS
Indice de protection / <i>IP rating</i>	IP20

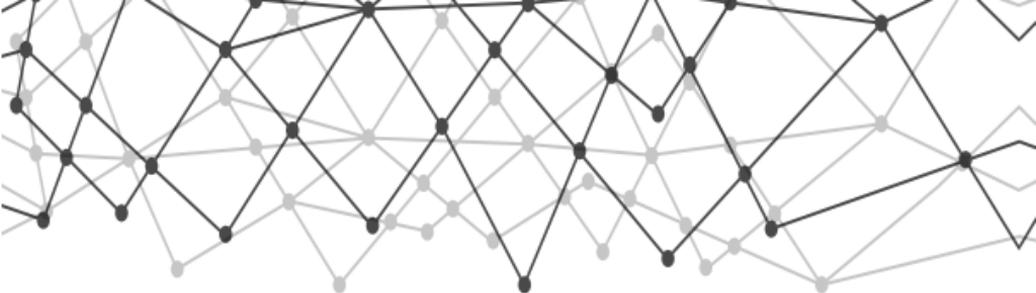

## SITE SUPPORT

<https://support.watteco.com/>



## CERTIFICATIONS

Watteco représenté par JC LE BLEIS, déclare que l'équipement radioélectrique du type 50-70-247 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.watteco.fr/assistance/centre-de-telechargement/>

Watteco represented by JC LE BLEIS, declares that the radio equipment type 50-70-247 is in conformity with Directive 2014/53/EU (RED) and UKCA. The full text of the EU and UKCA Declaration of Conformity is available at the following web address: <https://www.watteco.com/assistance/download-center/>





**WATTECO**

**IoT device manufacturer**

**Merci d'avoir choisi  
les produits WATTECO**

***Thanks for choosing  
WATTECO devices***

